



**Boletín de Prensa**

27 de mayo de 2022

CFE-BP-74/22

**RESTABLECE LA CFE EL SERVICIO ELÉCTRICO AL 97% DE LOS USUARIOS AFECTADOS POR UNA TORMENTA CON DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CAMPECHE, QUINTANA ROO Y YUCATÁN**

- La tormenta afectó a 465 mil usuarios, que representan el 22% del total en la región. A las 16:55 horas salieron de operación dos líneas de alta tensión de 400 kV.
- En 51 minutos se restableció al 97% de los afectados.

La CFE informa que a las 16:55 horas salieron de operación 2 líneas de alta tensión de 400 kV, lo que afectó a 465 mil usuarios en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, los cuales representan el 22% del total en esta región del país.


Con la inmediata intervención del personal de la CFE se implementaron los protocolos correspondientes y se ejecutaron las maniobras remotas necesarias para la atención de este evento. A las 17:20 horas, en 25 minutos, se restableció el suministro eléctrico al 38% del total afectado.

A las 17:36 se restableció a la normalidad el suministro de los usuarios en Campeche y a las 17:46 se restableció a la normalidad el servicio de los usuarios en Yucatán. Al momento solo falta restablecer al 3% de los usuarios en la región.

La CFE se mantiene en coordinación con el CENACE para restablecer a los usuarios pendientes sin afectar la estabilidad del sistema eléctrico en la zona.

Aún no se identifica la causa de la falla, pues hay una tormenta con descargas atmosféricas en trayectoria desde la población de Xbacab hacia Champotón, que está dificultando inspeccionar el área. El personal de la CFE está listo para, en cuanto sea posible hacerlo con seguridad, empezar a restablecer las 2 líneas de 400 kV que se encuentran fuera de operación.

--oOo--

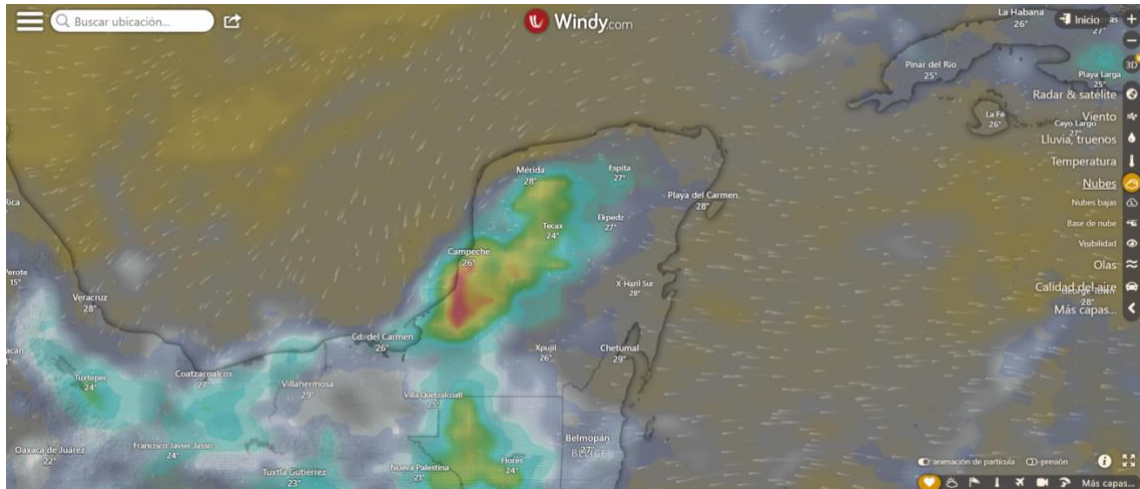

Fuente; <https://www.windy.com/es/-Nubes-clouds?clouds,19.163,-90.483,10>